

Stavební odbor

Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 050508/2026 STO/SK  
Spis. zn.: CR 028633/2026 STO/SK  
Záměr č.: Z/2026/56735  
Řízení č.: R/2026/67211  
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10  
Počet listů: 3  
Vyřizuje: Ladislav Stárek  
Tél: 469 657 263  
E-mail: ladislav.starek@chrudim-city.cz  
V Chrudimi dne: 27.5.2026

Stavebník:  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

### Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 23.3.2026 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín č.p. 288, 534 01 Holice v Čechách**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

### p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

**CR\_Vyžice č.parc. 207/29 4RD -knn, IV-12-2030847**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 207/12, 207/13, 207/29, 207/30, 207/32, 207/33 v katastrálním území Vyžice.

*Stavba obsahuje:*

- *Na stávajícím podpěrném bodě č.91, umístěným na pozemkové parcele č.207/29 se provede nový svod kabelovým vedením typu 1-AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v nové rozpojovací skříně typu SV201/NSWIW-C R24 umístěné na tomto podpěrném bodě. Z této rozpojovací skříně se vyvede nové kabelové vedení typu 1-AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup>, které povede po pozemku parc.č. 207/33 a bude zapojeno v nově ustaveném pilíři SS200/NKEIP-C X45 na rozhraní pozemků parc.č. 207/29 a 207/30, kabelové vedení bude dále pokračovat po pozemku parc.č. 207/33, parc.č. 207/13 a 207/12 až na pozemek parc.č. 207/32, kde bude ukončen v pilíři SS300/NKEIP-C X46. Nové kabelové vedení bude v délce 46m uloženo do chráničky KORUFLEX 110mm a bude uloženo do výkopové rýhy o hloubce 120cm pod stávající terén (budoucí komunikace). A v délce 3m bude uloženo do výkopové rýhy o hloubce 85cm pod stávající terén. Bude provedeno uzemnění uzemňovací páskou FeZn 30x4 délky 49m, která bude souběžně s kabelovým vedením, dále budou na PB č.91 umístěny svodiče přepětí.*

Ochranná bezpečnostní pásma vzniknou:

parc.č. 207/29, 207/33, 207/30, 207/32, 207/12, 207/13 a 207/31 v katastrálním území Vyžice.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Martin Kopřiva a ověřil Ing. Vladislav Vízner, ČKAIT 0701100; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení uvedené stavby.
3. Výše uvedená stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník musí dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
6. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvěte ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
7. Při stavbě budou dodrženy požadavky na výstavbu (§ 137 zák. č. 283/2021 Sb.) stanovené prováděcími předpisy (vyhl. 146/2021, o požadavcích na výstavbu, v platném znění, vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění a příslušné technické normy.
8. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, popřípadě s majiteli budou projednány náhrady za prokazatelné škody vzniklé stavbou dle obecných předpisů.
9. Na staveništi musí být k dispozici dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem.
10. Pro stavbu budou použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
11. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem výstavby.
12. **Dále budou dodrženy veškeré podmínky dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury – zejména GasNet s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a jiné.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Kamloops Invest s.r.o., Karlova č.p. 455/48, 110 00 Praha 1-Staré Město

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

**Odůvodnění:**

Dne 23.3.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady rozhodnutí:

- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – závazné stanovisko č. j. CR 039430/2026 OKT/Pud ze dne 23.4.2026.
- Město Proseč – souhlas a sdělení k existenci sítí ze dne 18.3.2026.
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – závazné stanovisko č. j. MO 278723/2026-1322 ze dne 19.3.2026.
- Souhlasy účastníků řízení.
- GasNet s.r.o. vyjádření zn. 5003519148 ze dne 25.2.2026.
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (vyjádření č. O26070279010, ze dne 27.2.2026).
- ČEZ Distribuce a.s., (vyjádření zn. 0102499442 ze dne 23.3.2026).
- CETIN a.s. (vyjádření č. j. 53624/26 ze dne 25.2.2026).

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Záměr je v souladu s územním plánem po změně č.2 obce Vyžice, který nabyl účinnosti dne 2.4.2025. Dokumentace obsahuje zemní kabelové vedení NN. Stavba je stavbou technického vybavení, která se bude dotýkat dle územního plánu – v nezastavěném území v ploše smíšené obytné venkovské. Stavbou nevznikne v území žádná nová funkce a území tak zůstává v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost, posoudil soulad navrhovaného záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 38 a 39 stavebního zákona. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování formulovaných v ustanoveních § 38 a 39 stavebního zákona bylo sledováno zejména, zda je umístění stavby a její řešení v souladu s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území. Stavební úřad dospěl k názoru, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr doplňuje stávající charakter území a stavbu je možné v těchto plochách realizovat. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Zdeněk Vašulín, Mgr. Martina Vašulínová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ladislav Stárek  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

ELRO Czech, s.r.o., IDDS: 5kmewfa

sídlo: Ostřetín č.p. 288, 534 01 Holice v Čechách

Kamloops Invest s.r.o., IDDS: qd6255p

sídlo: Karlova č.p. 455/48, 110 00 Praha 1-Staré Město

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Zdeněk Vašulín, IDDS: appmb5m

trvalý pobyt: Vyžice č.p. 44, 538 03 Heřmanův Městec

Mgr. Martina Vašulínová, IDDS: xj4jxp8

trvalý pobyt: Labská č.p. 1815, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67,

Chrudim I, 537 01 Chrudim 1


Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného do, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

výřez výkresu situace:

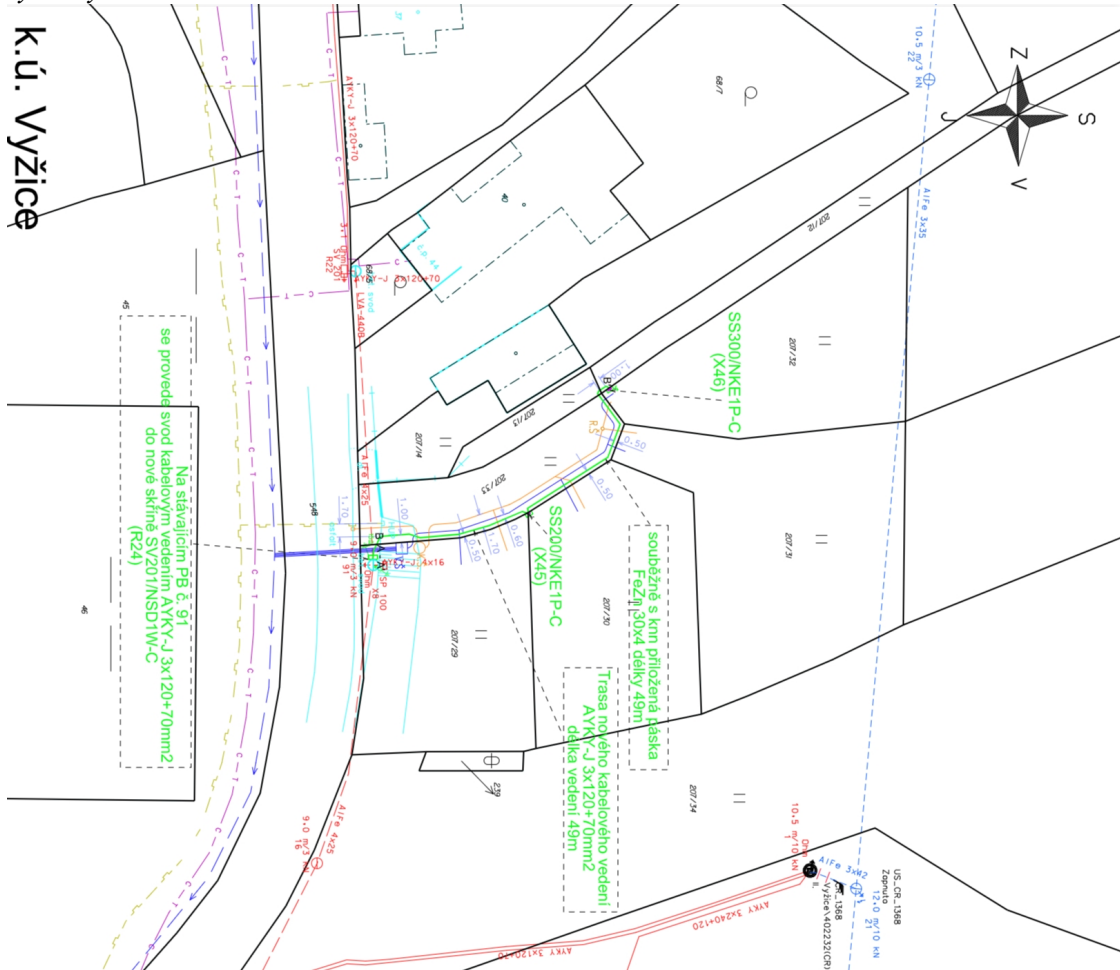

K.Ú. Vyžice

**LEGENDA:**

- nové kabelové vedením
- stávající kabelové vedením
- stávající vrchní kabelové vedením
- vedení 35kV venkovní
- stávající/nové zařízení
- stávající/uzemnění/nové uzemnění
- skutečná velikost pilíře
- plynovod
- vodovod
- plánovaný vodovod
- plánovaná kanalizace
- C-1
- CETIN
- polonopis
- katastrální mapa

**394** číslo popisné  
**323/1** parcelní číslo

**NADĚJIVÁ SOUSTAVA: TN-C 400/230V - 50Hz**  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-2, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3  
 Opatření před úrazem elektrickým proudem podle vnějších výřezů dle PNE 33 0000-2, vše v aktuálním znění.

**Prístavku podzemních inžumerních zařízení dodržet zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 6005, ČSN 33 2000-5-54 ed.3**

Stávající podzemní zařízení je zobrazeno pouze orientačně, před započatím výkopových prací je nutné nechat toto zařízení, sešeh dle příslušných organizací, vytyčit!

**A - A'**

**B - B'**

**Ing. Vladislav Vizner**  
 Digitálně podepsal  
 Ing. Vladislav Vizner  
 Datum: 2026.02.30  
 104812-40200

**Obsah výkresu:**  
 Koordinační situací výkres

Kreslí: Martin Koprivský	Projektová, ověřil: Ing. Vladislav Vizner	Geodeti: GEOlín	
Místo Vyžice vedle č.p. 44	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	Kraj: Pardubický	
Název stavby: CR_Vyžice č.porc.207/29 4RD - km		č. stavby: -IV-29-2030847	
Datum: 01/2026		Zhotovitel: ELROČENÍ s.r.o.	
Formát: A3		Č. výřezu: C.3	
Měřítko: 1:500		C.3	