Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 059977/2026 OŽP/Ks - 3834
Spis. Zn.:	CR 046301/2026 OŽP/Ks
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	330 A/10
Počet listů:	5
Počet příloh:	1
ČVE:	I/503/2886
Vyřizuje:	Mgr. Petr Kůs
Tel:	469 657 333
E-mail:	petr.kus@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	25.6.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) vodního zákona, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Zájezdec, IČO 00654663, Zájezdec č.p. 16, 538 51 Chrast u Chrudimě

(dále jen „stavebník“)

I. podle § 197 odst. 1 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla označenou jako:

„Rekonstrukce, dostavba větve A2-2 kanalizace Zájezdec“

(dále jen „stavba“).

Místo stavby:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Zájezdec
Název katastrálního území	Zájezdec
Identifikátor katastrálního území	790419
Parcelní čísla pozemků dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. st. p. 49, 48, 56, 54, 81, 55, 47, 45 a p. č. 389/11, 389/12, 44, 36

SO 02 – Dešťová kanalizace		
šachta	X	Y
ŠD1	1073816.82	637895.08
ŠD2	1073813.02	637894.46
ŠD3	1073813.50	637888.39
ŠD4	1073800.91	637884.56
ŠD5	1073807.65	637853.40
ŠD6	1073795.71	637851.12
ŠD7	1073773.20	637844.82

SO 01 – Splašková kanalizace		
šachta	X	
ŠS0	1073833.14	637
ŠS1	1073824.78	637
ŠS2	1073813.55	637
ŠS3	1073814.12	637
ŠS4	1073800.55	637
ŠS5	1073807.00	637
ŠS6	1073794.18	637
ŠS7	1073773.69	637

SO 03 – Přeložka vodovodu		
Vrch.bod	X	Y
ZÚ	1073808.30	637854.53

SO 03 – Přeložka vodovodu		
VB1	1073807.96	637
VB2	1073793.85	637
KÚ	1073776.19	637

Popis záměru:
V rámci povolovaného záměru jsou řešeny tyto inženýrské objekty:
SO 1 splašková kanalizace
SO 02 dešťová kanalizace
SO 03 přeložka vodovodu

SO 01
Jedná se o stavbu gravitační splaškové kanalizace z potrubí PP SN 12 DN 250 o celkové délce 105,0 m. V řešené lokalitě se nachází stávající betonová jednotná kanalizace, která odvádí společně splaškové odpadní a dešťové vody a je v nevyhovujícím stavu. Na novou splaškovou kanalizace bude napojeno 9 ks splaškových kanalizačních přípojek. Nová stoka splaškové kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace, konkrétně do stávající prefabrikované šachty Š0 (hloubka 2,7 m). Ve stávající betonové šachtě Š0 se počítá s kruhovým jádrovým vývrtem průměru 300 mm pro plastové potrubí DN250. Nová splašková kanalizace bude sloužit výhradně pro odvádění splaškových odpadních vod a bude předána do správy obce Zájezdec. Jsou navrženy plastové revizní šachty DN 600. Na stoce splaškové kanalizace je navrženo celkem 7ks nových plastových šachet (ŠS1 a ŠS7) DN 600 s poklopem DN 600 s třídu zatížení D400. Plastové revizní šachty DN 600 budou ukládány na betonový podklad, poklopy jsou litinové. Potrubí kanalizační stoky bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Pro napojení splaškových kanalizačních přípojek bude na splaškové kanalizaci umístěno 6 ks odbočných tvarovek 250/150. 2 ks přípojek PVC DN200 a 1 ks přípojky PVC DN150 budou napojeny do šachtového dna DN250.

SO 02
Jedná se o stavbu gravitační dešťové kanalizace o celkové délce 90,5 m. Novým potrubím bude hladké PVC SN12 DN250 délky 67,3 m PVC SN16 DN300 DÉLKY 23,2 M. Potrubí s kruhovou tuhostí SN16 je navrženo v místech s malým krytím. Na novou dešťovou kanalizaci bude napojeno 4 ks dešťových přípojek. Nová dešťová kanalizace bude napojena do stávající betonové dešťové kanalizace DN300. Na odtoku z šachty vyvedeno potrubí PVC DN300 SN16 dl. 1,0 m a na přepoji plastového a stávajícího betonového potrubí DN300 bude použita opravná pružná spojka DN/OD385-455mm pro betonovou trubku DN300 a plastovou trubku DN/OD315. Nová dešťová kanalizace bude sloužit výhradně pro odvádění dešťových vod a bude předána do správy obce Zájezdec. Předpokládá se, že v rámci výstavby bude vybouráno 85 m stávajícího betonového potrubí stávající kanalizace DN300 až DN400. Jsou navrženy plastové revizní šachty DN600 v počtu 7ks.

SO 03

Jedná se o přeložku vodovodu z PE 100 RC SDR11 d90/8,2 typ 2 dle PAS 1075 celkové délky 33m. Stávající vodovod provozuje VS Chrudim, a.s. Nově přeložený vodovod bude přepojen na stávající vodovod, který provozuje VS Chrudim, a.s. U potrubí vodovodu bude provedena tlaková zkouška a potrubí bude desinfikováno. Před uvedením do provozu bude proveden rozbor pitné vody. Stavba bude zaměřena včetně křížení s ostatními sítěmi.

Umístění stavby:
Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace na pozemku parc. č. st. p. 49, 48, 56, 54, 81, 55, 47, 45 a p. č. 389/11, 389/12, 44, 36 v katastrálním území Zájezdec.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Ochranné pásmo vodovodu je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Účel stavby:
Účelem je odvádění splaškových a srážkových vod a zásobování pitnou vodou.

II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2028.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:
   a) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do stsyku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravy vody, ve znění pozdějších předpisů.

b) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu v kráceném rozsahu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

a) Je požadováno dodržení následujících odstupových vzdáleností:

i) Mezi půdorysných okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005

ii) Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.

iii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.

iv) Mezi základy svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí nad průměr 500mm, 2,5 m.

v) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší, než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla iii. nebo iv. Od vnějšího límce zvyšují o 1 m.

vi) Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.

vii) Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny minimálně 5m od hydrantů a odběrných souprav.

b) V případě záměu napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem je požadováno předložit projektovou dokumentaci. Kritická místa souběhů je doporučeno projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.

c) Vytyčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracování projektové dokumentace objednejte – p. Fořt.

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GasNet Služby, s.r.o.:

a) Kanalizace

i) Křížení a souběh kanaliazční sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

ii) Obrysy kanalizačních šachet do průměru 1000 mm na kanalizačním potrubí, budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynovodní přípojky, ostatní šachty budou umístěny min. 1000 mm od obrysu plynovodní přípojky.

iii) Úhel křížení plynovodní přípojky s kanalizačním potrubím bude 90 stupňů. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů.

iv) Při křížení plynovodní přípojky z materiálu z PE bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče.

b) Vodovod

i) Křížení a souběh vodovodní sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

ii) Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 1000 mm od obrysu plynovodní přípojky

iii) Ke křížení vodovodního potrubí s plynovodními přípojkami může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

iv) K souběhu vodovodního potrubí s plynovodními přípojkami může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

12.

Odůvodnění:

Dne 8. 4. 2026 Obec Zájezdec, IČO 00654663, Zájezdec č.p. 16, 538 51 Chrast u Chrudimě, prostřednictvím zmocněnce Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 podalo žádost o povolení stavby nebo zařízení ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Vodoprávní a stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby autorizoval Ing. Libor Dítě (Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0602230) listopadu 2025.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Jednotné environmentální stanovisko – souhlasné – č.j. CR 000133/2026 OKT/Pud ze dne 29. 12. 2025
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 31662/2025/HOK-CR ze dne 19. 12. 2025
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. O25070264464 ze dne 8.8. 2025
- Povodí Labe s.p. – stanovisko Pla/2025/050882 ze dne 2.1.2026
- Sekce majetková MO – záv. Stanovisko – č.j. MO 1117571/2025-1322
- Vyjádření CETIN – č.333165/25 ze dne 5.12.2025
- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. 5003472007 ze dne 18.12.2025
- ČEZ distribuce a.s. – č. 001171597142 ze dne 15.12.2025
- ČEZ ICT services a.s. – č. 0701088619 ze dne 31.3.2026
-

Byla doložena plná moc.

Posouzení vodoprávního a stavebního úřadu:
Vodoprávní a stavební úřad v provedeném řízení posoudil předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní a stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Vodoprávní a stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní a stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot území. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vodoprávní a stavení úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Zájezdec, IČO 00654663, Zájezdec č.p. 16, 538 51 Chrast u Chrudimě

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Zájezdec, IČO 00654663, Zájezdec č.p. 16, 538 51 Chrast u Chrudimě

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterým má být požadovaný záměr uskutečněn, (není-li sám stavebníkem), nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Pavel Vostřel, Zájezdec č.p. 41, 538 51 Chrast u Chrudimě
Lucie Chlebovská, Zájezdec č.p. 41, 538 51 Chrast u Chrudimě
Helena Šimková, Machovcova č.p. 1275/16, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Růžena Těšínská, Zájezdec č.p. 60, 538 51 Chrast u Chrudimě
Josef Švadlenka, Zájezdec č.p. 31, 538 51 Chrast u Chrudimě
Radovan Kulla, Zájezdec č.p. 37, 538 51 Chrast u Chrudimě
Ivana Černá, Zájezdec č.p. 36, 538 51 Chrast u Chrudimě
Milan Roušar, Zájezdec č.p. 24, 538 51 Chrast u Chrudimě
Ing. Aleš Nedvěd, Zájezdec č.p. 39, 538 51 Chrast u Chrudimě
Dana Dvořáková, Dolní Bezděkov č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
2, IDDS: 23wai86
Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst 2 a 3 správního řádu a dle § 188 odst. 4 (v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení) a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou:
pozemkové p. č. 156/1, 159, st. 57, 100, st. 46, st.34, 429, 398/23, 428 v katastrálním území Záejzdec

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - jako orgán ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní a stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Vodoprávní a stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Podle ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona se ohlašovací povinnosti plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. K tomu slouží informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) na internetových stránkách www.ispop.cz.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen.

Obdrží:
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Pavel Vostřel, Zájezdec č.p. 41, 538 51 Chrast u Chrudimě
Lucie Chlebovská, Zájezdec č.p. 41, 538 51 Chrast u Chrudimě
Helena Šimková, Machovcova č.p. 1275/16, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Růžena Těšínská, Zájezdec č.p. 60, 538 51 Chrast u Chrudimě
Josef Švadlenka, Zájezdec č.p. 31, 538 51 Chrast u Chrudimě
Radovan Kulla, Zájezdec č.p. 37, 538 51 Chrast u Chrudimě
Ivana Černá, Zájezdec č.p. 36, 538 51 Chrast u Chrudimě
Milan Roušar, Zájezdec č.p. 24, 538 51 Chrast u Chrudimě
Ing. Aleš Nedvěd, Zájezdec č.p. 39, 538 51 Chrast u Chrudimě
Dana Dvořáková, Dolní Bezděkov č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim IV
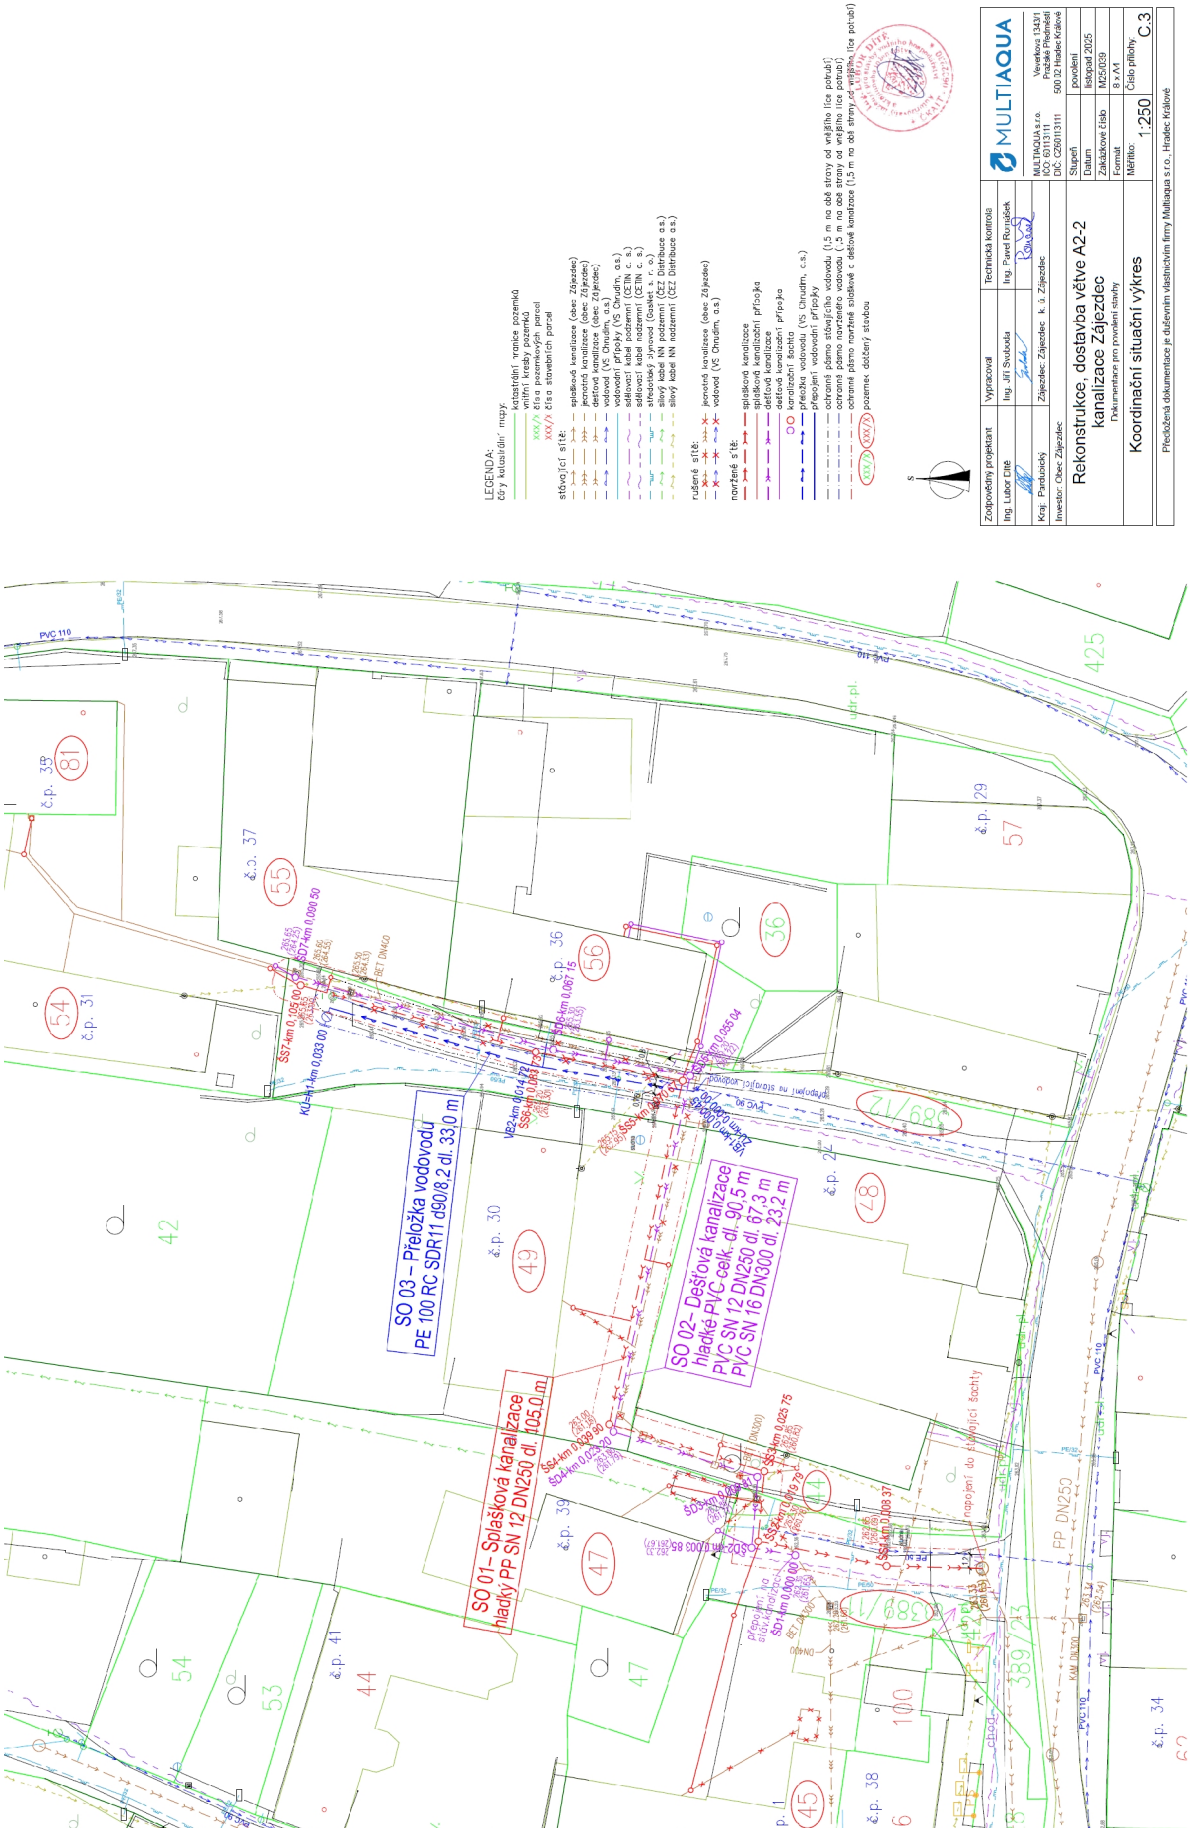
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, OPP, Pardubická č.p. 97, 537 16 Chrudim 1